


Монтажная схема станции Ergobox 5

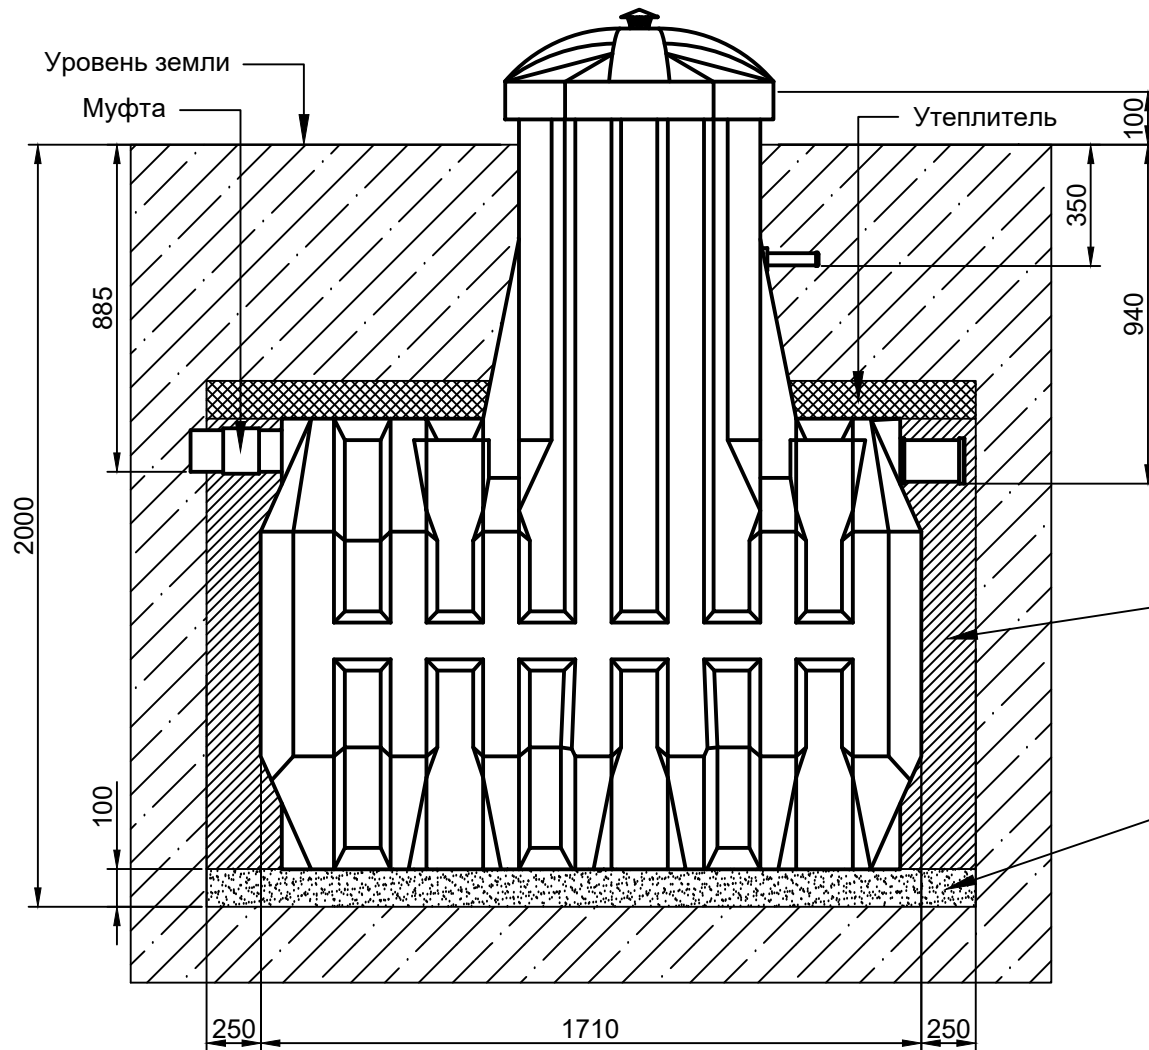

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2210(д)x1500(ш)x2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка станции
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением станции водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,0м³

Расход воды ~ 2,0м³

Объем котлована - 7,5м³

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 350кг

Песчаная подушка