


Монтажная схема станции Ergobox 8

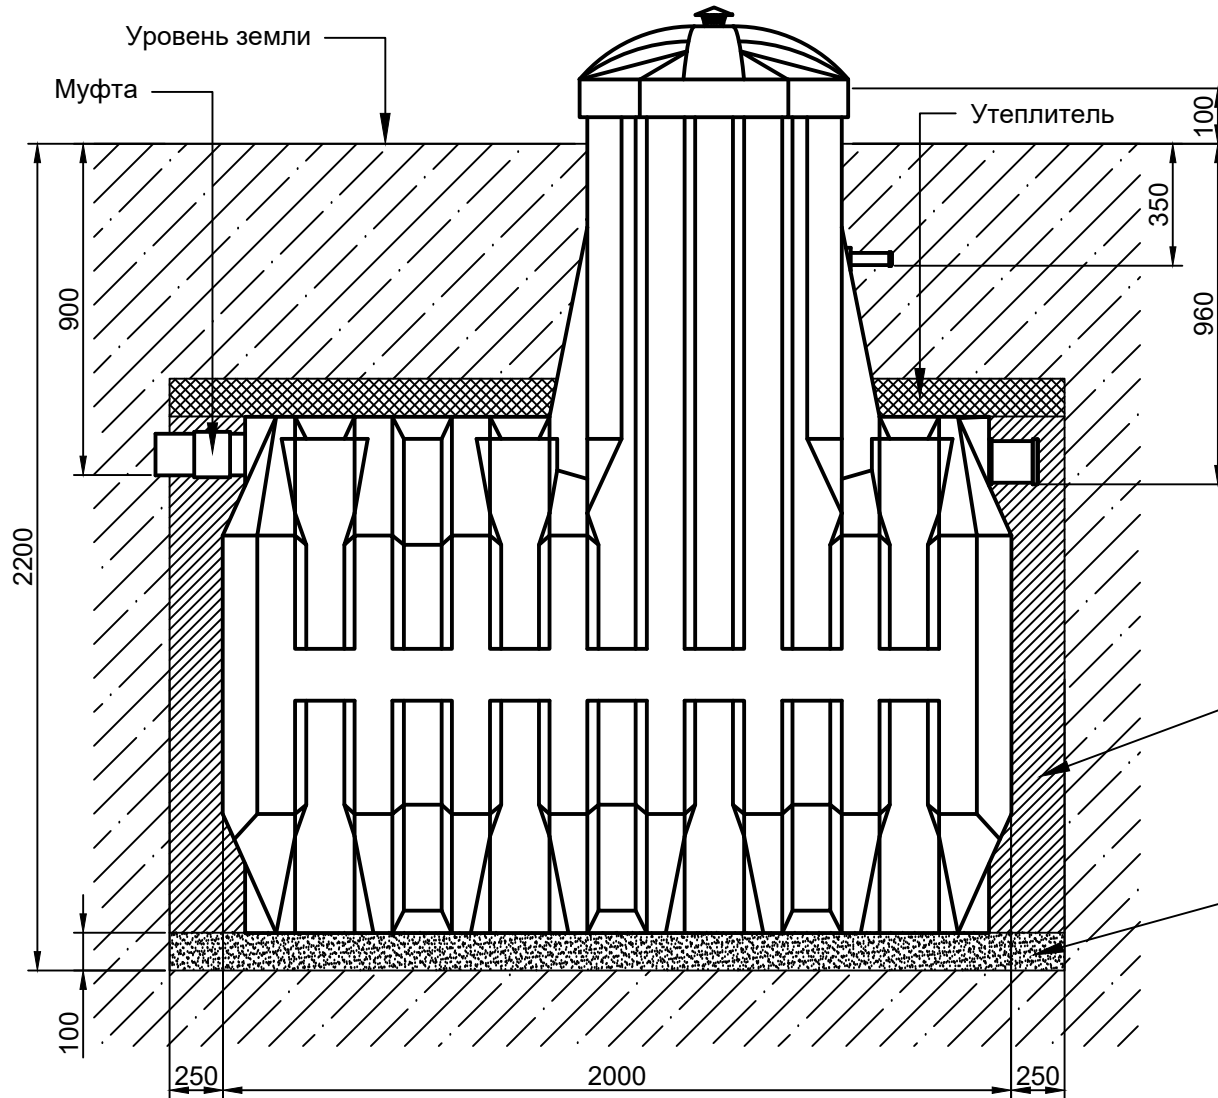

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2500(д)х1500(ш)х2050(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка станции
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением станции водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,5м³
Расход воды ~ 2,5м³
Объем котлована - 7,7м³

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 500кг

Песчаная подушка